




4. Schematy instalacji chłodniczej  
4.1. Orurowanie Otdr1 (System VRF)

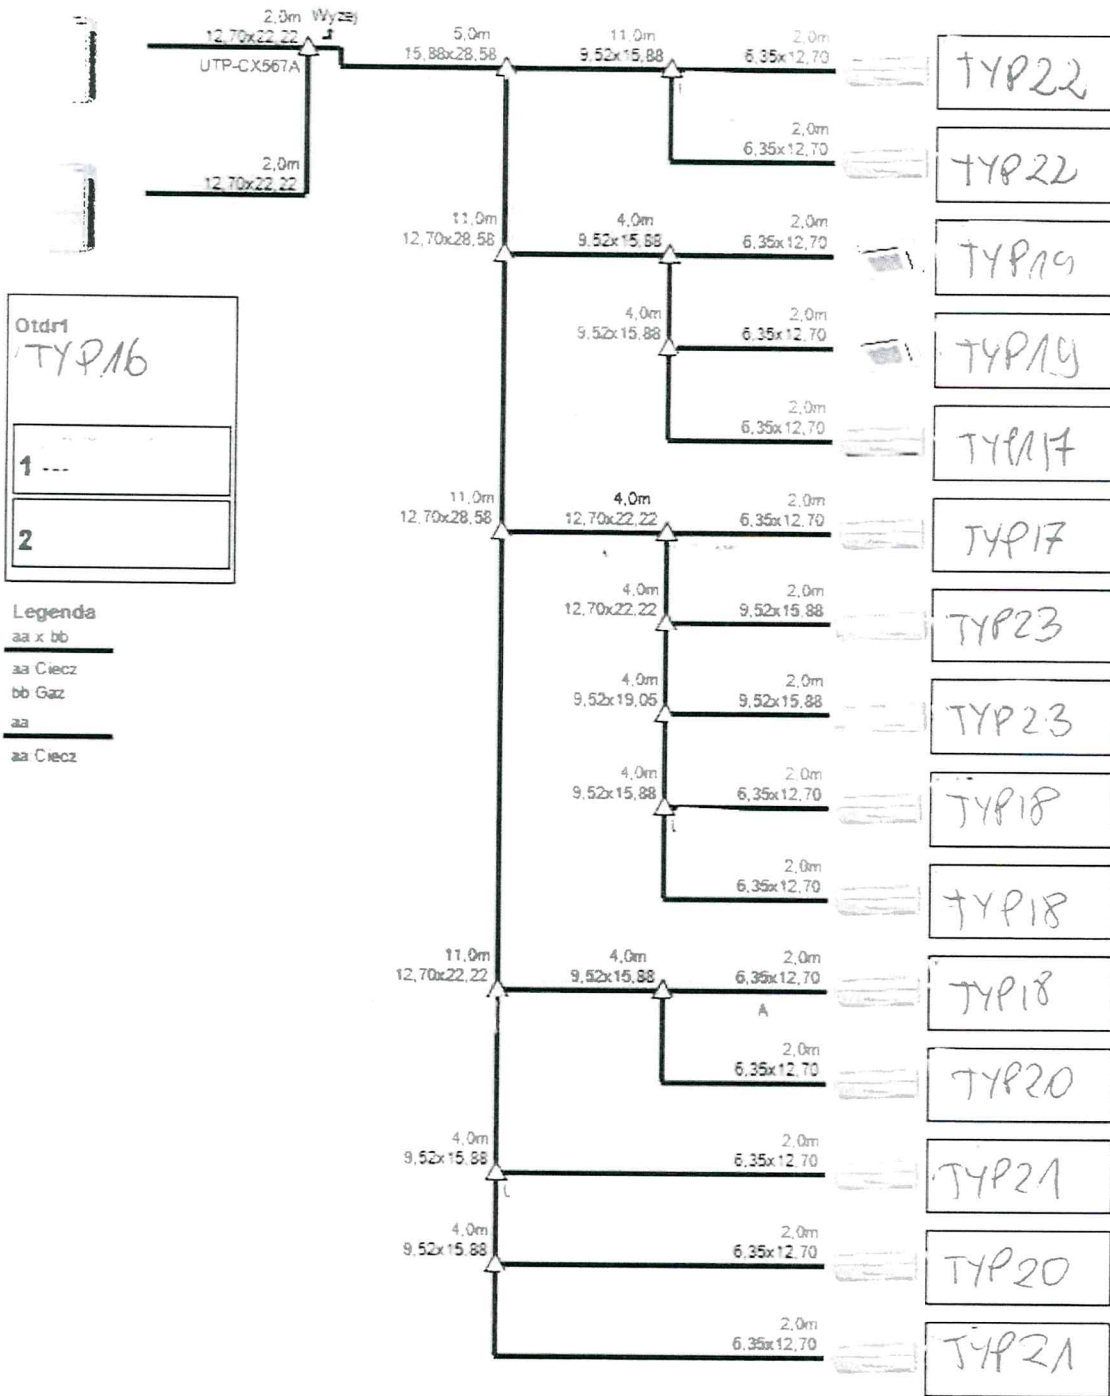

4. Schematy instalacji chłodniczej  
 4.1. Orurowanie Otdr1 (System VRF)

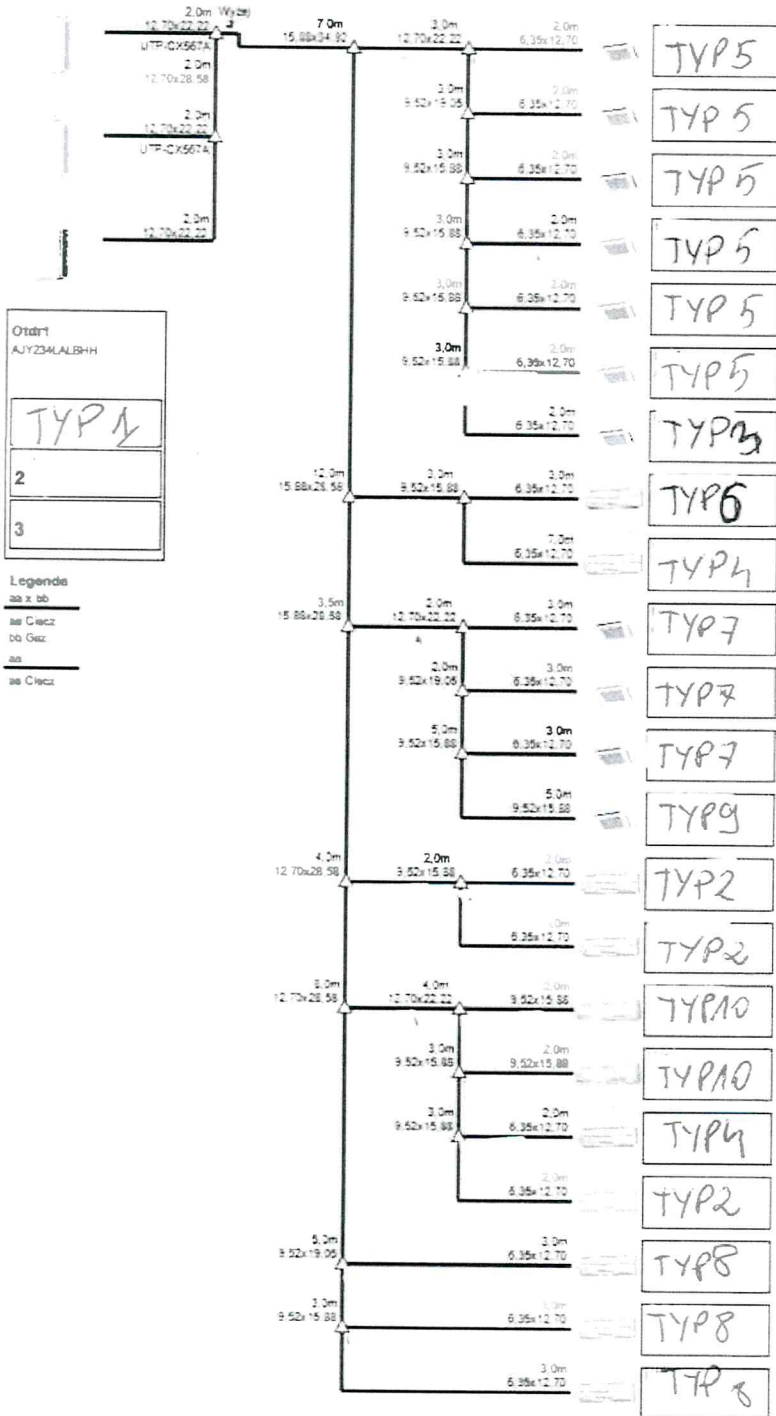

4. Schematy instalacji chłodniczej  
 4.1. Orurowanie Otdr1 (System VRF)

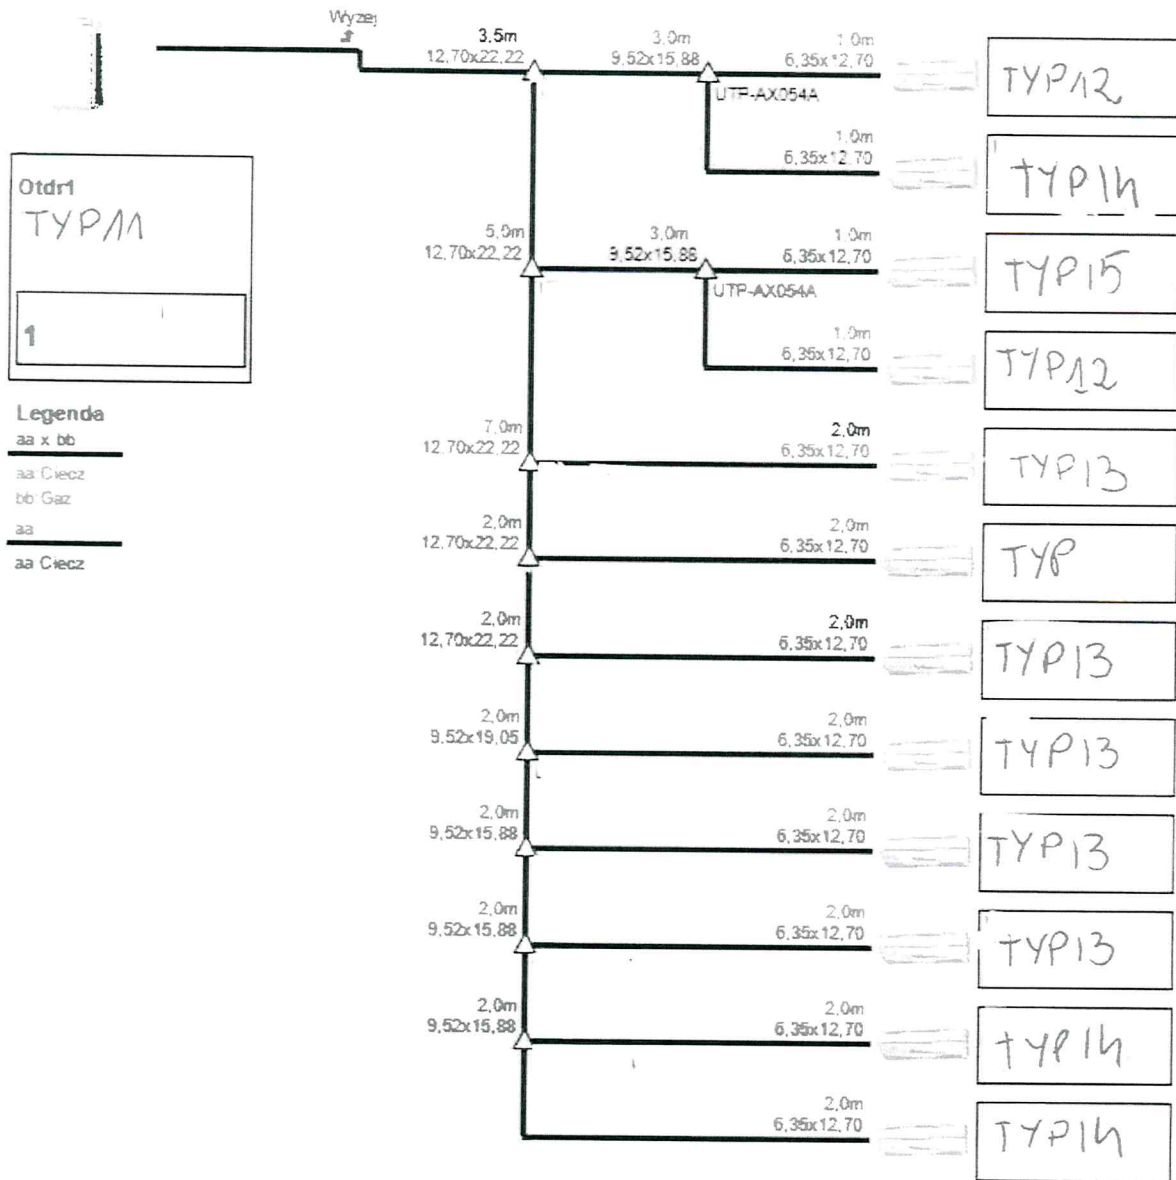

Refrig R410A(kg)	11,70	Add Refrig R410A(kg)	3,46	Total Refrig R410A(kg)	15,16
------------------	-------	----------------------	------	------------------------	-------